


PODŁĄCZENIE PIEKARNIKA DO INSTALACJI OGRZEWANIA

FR

- Dopływ i odpływ wody do instalacji centralnego ogrzewania odbywa się za pomocą króćców na kotle o średnicy 1".
- Centralnie ogrzewany kocioł/piec można zainstalować w zamkniętym systemie grzewczym lub otwartym.

Instalacja na zamkniętym systemie grzewczym

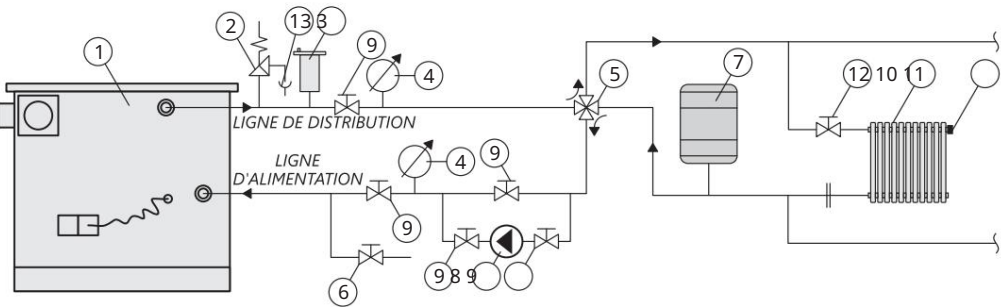

- | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 1 - kocioł/piec CO | 2 - zawór bezpieczeństwa | 3 - zbiornik automatycznego odpowietrzania | 4 - termometr/manometr | 5 - zawór czterodrogowy | 6 - zawór napełniający-spustowy | 7 - naczynie wzbiorcze |
| 8 - pompa obiegowa | 9 - zawór | 10 - grzejnik | 11 - zawór odpowietrzający chłodnicy | 12 - zawór grzejnikowy | 13 - wylot ciepłej wody | |

Notatka:

Montaż i uruchomienie instalacji grzewczej musi przeprowadzić kompetentny technik, który może zagwarantować prawidłowe działanie instalacji. W przypadku złego zaprojektowania instalacji lub ewentualnych wad w wykonaniu prac, odpowiedzialność materialną w całości ponosi technik odpowiedzialny za montaż instalacji grzewczej, a nie producent, przedstawiciel lub sprzedawca urządzenia.

Instalując baterie mieszające innych producentów należy przestrzegać ich instrukcji podłączenia.

Ważny!

Wielopoziomowa instalacja grzewcza/piecowa umożliwia podłączenie do układu zamkniętego lub otwartego.

Konstrukcja umożliwia podłączenie do zamkniętego lub otwartego, piętrowego systemu kuchni/piekarnika.

Wszystkie połączenia muszą być dobrze uszczelnione i szczelne.


Przed uruchomieniem całą instalację należy poddać próbie wodą pod ciśnieniem 3 bary.

PODŁĄCZENIE PIECÓW/PIEKARNIKÓW DO SYSTEMU OGRZEWANIA

SR

- Przyłącza kotła o średnicy 1" służą do doprowadzenia i odprowadzenia wody w instalacji ogrzewania podłogowego (centralnego).
- Piec/piec wielopoziomowy można zamontować na zamkniętym lub otwartym systemie grzewczym.

Instalacja na zamkniętym systemie grzewczym

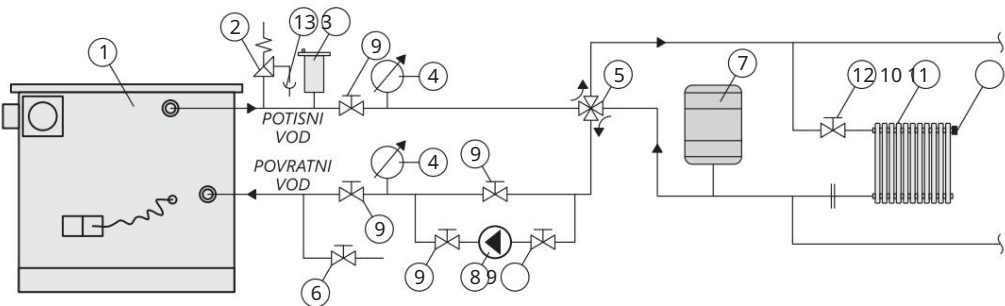

- | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------------|---|-------------------------|--|------------------------|
| 1 - piec podłogowy/piec do ogrzewania podłogowego | 2 - zawór bezpieczeństwa | 3 - odpowietrznik automatyczny | 4 - termomanometr | 5 - zawór czterodrogowy | 6 - zawór do napełniania i opróżniania | 7 - naczynie wzbiorcze |
| 8 - pompa obiegowa | 9 - zawór | 10 - grzejnik | 11 - zawór odpowietrzający na grzejniku | 12 - zawór grzejnikowy | 13 - spust ciepłej wody | |

Uwaga:

Montaż instalacji grzewczej i uruchomienie całej instalacji należy zlecić wyłącznie fachowcowi, który gwarantuje poprawną pracę całej instalacji grzewczej. W przypadku źle zaprojektowanego systemu tj ewentualnych zaniechań przy wykonywaniu przez tę osobę prac, całkowitą odpowiedzialność materialną ponosi wyłącznie osoba, której powierzono montaż instalacji grzewczej, a nie producent, przedstawiciel lub sprzedawca urządzenia .

W przypadku montażu zaworu mieszającego innych producentów należy postępować zgodnie z ich instrukcją podłączenia.

Ważny!

Montaż pieca/piekarnika wielopoziomowego powinien zostać wykonany przez fachowca zgodnie z odpowiednim projektem. Konstrukcja pieca/piekarnika wielopoziomowego umożliwia podłączenie do zamkniętego lub otwartego systemu grzewczego.

Wszystkie połączenia muszą być dobrze uszczelnione i dokręcone.


Przed uruchomieniem całą instalację należy poddać próbie wodą pod ciśnieniem 3 bar.

PODŁĄCZENIE KUCHNI/PIECA C.O. DO INSTALACJI CO

W

- Do zasilania i odprowadzania wody z instalacji centralnego ogrzewania przewidziano przyłącza kotła o średnicy 1".
- Kuchenkę/piec centralnego ogrzewania można podłączyć do zamkniętego lub otwartego systemu grzewczego.

Podłączenie do zamkniętego systemu grzewczego

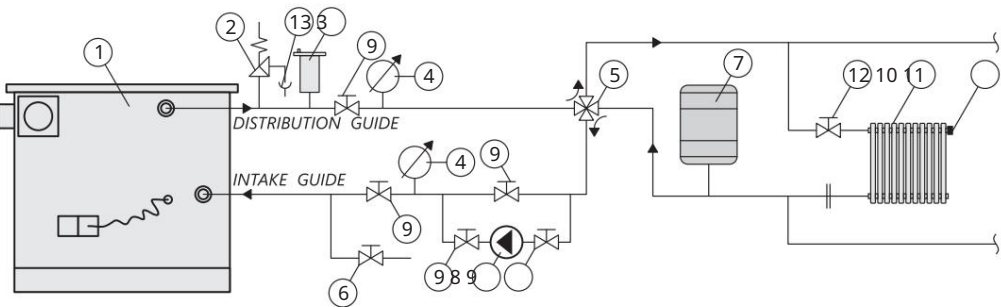

- | | |
|---|---------------------------|
| 1 - kuchenka/piec centralnego ogrzewania | 8 - pompa obiegowa |
| 2 - zawór bezpieczeństwa 3 - odpowietrznik automatyczny | 9 - zawór |
| 4 - termomanometr 5 - zawór czterodrogowy | 10 - grzejnik |
| 6 - kran | - odpowietrznik grzejnika |
| 7 - naczynie wzbiorcze | 12 - zawór grzejnika |
| | 13 - odpływ ciepłej wody |

Notatka:

Montaż ogrzewania i uruchomienie całej instalacji powinien wykonać wyłącznie fachowiec, który gwarantuje poprawną pracę całej instalacji grzewczej. W przypadku A źle zaprojektowanej instalacji i ewentualnych zaniechań w wykonaniu prac przez tę osobę, całkowitą odpowiedzialność materialną ponosi wyłącznie osoba instalująca instalację grzewczą, a nie producent, agent lub sprzedawca urządzenia.

Przy montażu zaworów mieszających innych producentów należy przestrzegać ich instrukcji podłączenia.

Ważny!

Specjalista musi zainstalować kuchenkę/piec centralnego ogrzewania zgodnie z odpowiednim projektem.

Konstrukcja kuchni/pieca centralnego ogrzewania umożliwia podłączenie do zamkniętego lub otwartego systemu grzewczego.

Wszystkie połączenia muszą być dobrze uszczelnione i dokręcone.


Przed uruchomieniem całą instalację należy poddać próbie wodą pod ciśnieniem 3 bar.

PODŁĄCZ PIEC DO SYSTEMU GRZEWczego

Z

- Przyłącza na kotle o średnicy 1" służą do doprowadzenia i odprowadzenia wody do instalacji ogrzewania podłogowego (centralnego).
- Piec/piekarnik napełniony wodą można zamontować na zamkniętym lub otwartym systemie grzewczym.

Instalacja na zamkniętym systemie grzewczym

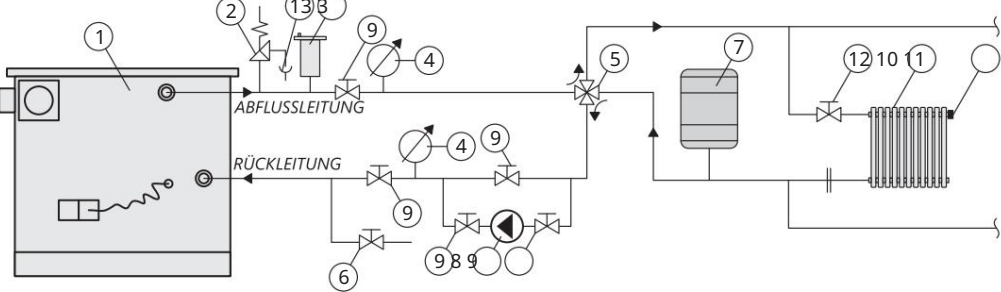

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1 - piec/piekarnik opalany wodą | 8 - pompa obiegowa |
| 2 - zawór bezpieczeństwa | 9 - Zawór |
| 3 - automatyczny odpowietrznik | 10 - ogrzewanie |
| 4 - Termomanometr | 11 - Otwór odpowietrzający nagrzewnicy |
| 5 - zawór czteroramienny | 12 - zawór grzewczy |
| 6 - Dotknij, aby napełnić i opróżnić | 13 - odpływ ciepłej wody |
| 7 - naczynie wzbiorcze | |

Adnotacja:

Montaż ogrzewania i uruchomienie całego systemu należy zlecić wyłącznie specjalście, który gwarantuje funkcjonalność całego systemu grzewczego.

W przypadku źle zaprojektowanej instalacji i ewentualnego zaniechania prac ze strony tej osoby, pełną odpowiedzialność ponosi osoba, której powierzono montaż instalacji grzewczej, a nie producent, przedstawiciel czy sprzedawca urządzenia. odpowiedzialny materialnie.

Przy montażu zaworów mieszających innych producentów należy przestrzegać ich instrukcji podłączenia.

Ważny!

Instalacja powinna zostać przeprowadzona przez specjalistę zgodnie z odpowiednim projektem.

Konstrukcja pieca/piekarnika na wodę umożliwia podłączenie go do zamkniętego lub otwartego systemu grzewczego.

Wszystkie połączenia muszą być dobrze uszczelnione i zabezpieczone.

Przed uruchomieniem całą instalację należy poddać próbie wodą pod ciśnieniem 3 bar.